


[気象観測点] 石川県小松市

省エネレベル			
項目	比較プラン	設計プラン	性能比較
省エネルギー対策レベル	昭和55年基準相当	平成25年基準相当	42%性能UP!
熱損失係数 Q値 (W/㎡・K)	5.20	2.700	48%性能UP!
夏期日射取得係数 μ値	0.11	0.070	36%性能UP!

暖冷房費			
項目	比較プラン	設計プラン	差額(円)
年間暖房費(円)	105,005	47,503	57,502
年間冷房費(円)	19,561	16,528	3,033
年間暖冷房費(円)	124,566	64,031	60,535

年間
60,535円お得

月毎の暖冷房費と月平均気温

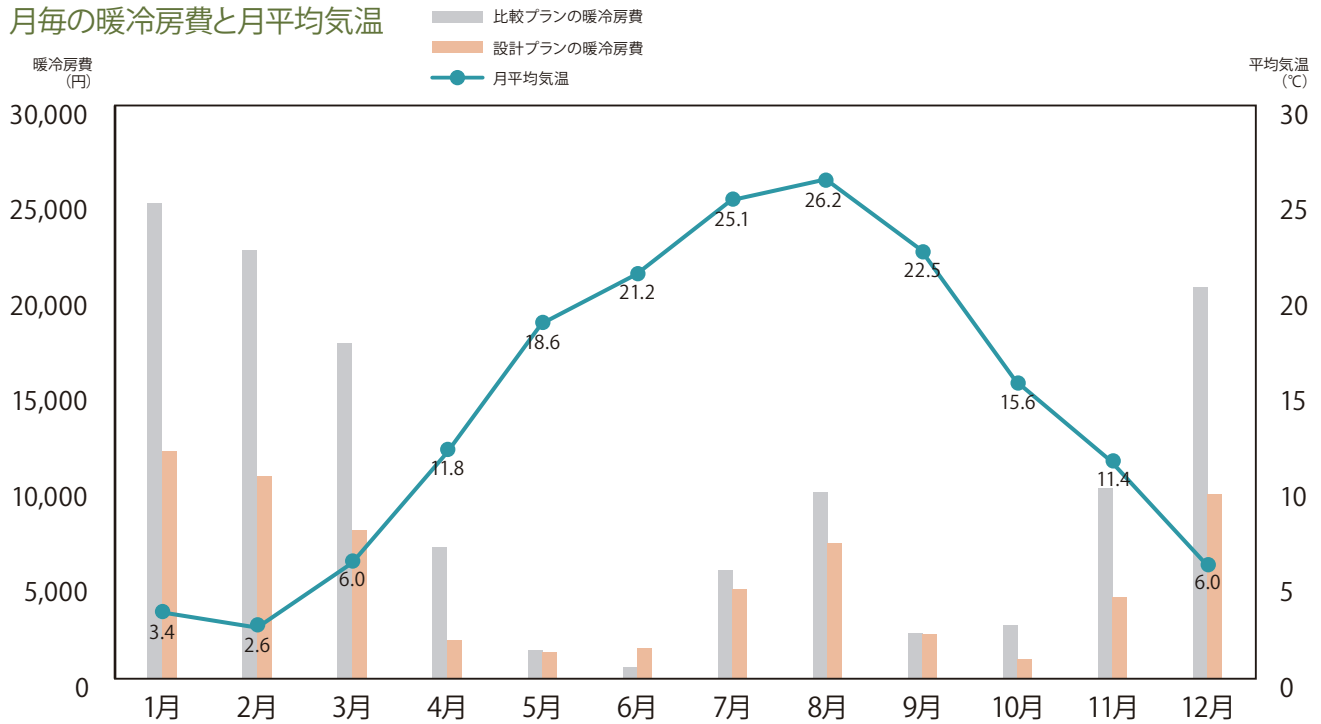

平均気温(°C)		3.4	2.6	6.0	11.8	18.6	21.2	25.1	26.2	22.5	15.6	11.4	6.0	
比較プラン	暖房費	24,966	22,515	17,620	6,091	431	0	0	0	0	2,830	9,982	20,570	105,005
	冷房費	0	0	0	0	1,069	593	5,704	9,794	2,401	0	0	0	19,561
	計	24,966	22,515	17,620	6,091	1,500	593	5,704	9,794	2,401	2,830	9,982	20,570	124,566
設計プラン	暖房費	11,952	10,634	7,805	2,031	108	0	0	0	0	1,002	4,280	9,691	47,503
	冷房費	0	0	0	0	1,309	1,061	4,679	7,139	2,340	0	0	0	16,528
	計	11,952	10,634	7,805	2,031	1,417	1,061	4,679	7,139	2,340	1,002	4,280	9,691	64,031
暖冷房費差額		13,014	11,881	9,815	4,060	83	-468	1,025	2,655	61	1,828	5,702	10,879	60,535

※この結果は実際の暖冷房費を保証するものではありません。目安としてご参照ください。 ※気象データ出展元:NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)