


[気象観測点] 滋賀県大津市

省エネレベル			
項目	比較プラン	設計プラン	性能比較
省エネルギー対策レベル	昭和55年基準相当	平成25年基準相当	42%性能UP!
熱損失係数 Q値 (W/㎡・K)	5.20	2.700	48%性能UP!
夏期日射取得係数 μ値	0.11	0.070	36%性能UP!

暖冷房費			
項目	比較プラン	設計プラン	差額(円)
年間暖房費(円)	98,155	44,086	54,069
年間冷房費(円)	25,364	19,630	5,734
年間暖冷房費(円)	123,519	63,716	59,803

年間
59,803円お得

月毎の暖冷房費と月平均気温

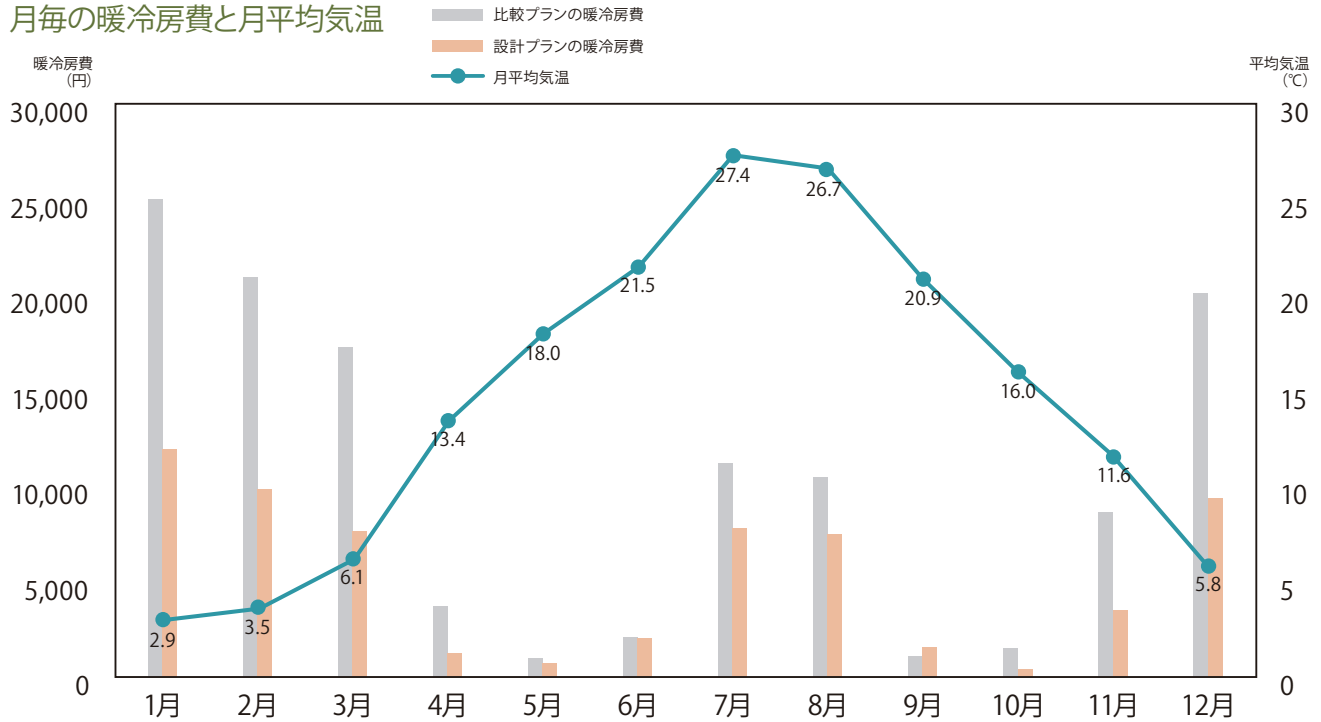

平均気温(°C)		2.9	3.5	6.1	13.4	18.0	21.5	27.4	26.7	20.9	16.0	11.6	5.8	
比較プラン	暖房費	25,153	21,052	17,386	3,703	494	0	0	0	0	1,497	8,672	20,198	98,155
	冷房費	0	0	0	0	500	2,058	11,216	10,527	1,063	0	0	0	25,364
	計	25,153	21,052	17,386	3,703	994	2,058	11,216	10,527	1,063	1,497	8,672	20,198	123,519
設計プラン	暖房費	11,972	9,860	7,675	1,204	52	0	0	0	0	395	3,513	9,415	44,086
	冷房費	0	0	0	39	657	2,020	7,817	7,531	1,566	0	0	0	19,630
	計	11,972	9,860	7,675	1,243	709	2,020	7,817	7,531	1,566	395	3,513	9,415	63,716
暖冷房費差額		13,181	11,192	9,711	2,460	285	38	3,399	2,996	-503	1,102	5,159	10,783	59,803

※この結果は実際の暖冷房費を保証するものではありません。目安としてご参照ください。 ※気象データ出展元:NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)